ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DZ1	DZ2	DZ2.1	DZ3	DZ4	DZ5	DT1	DW1	DW2	D1	D2	D3	D4	D5	
					 Drzwi dodatkowo należy wyposażyć w zmek magnetyczny.				 Drzwi dodatkowo należy wyposażyć w zmek magnetyczny.	 W dolnej części drzwi do łazienek należy zastosować otwory nawiewne zgodnie z branżą sanitarną			 stalowe drzwi dymoszczelne Dodatkowo po 1szt. drzwi L i P należy wyposażyć w zmek magnetyczny zgodnie z oznaczeniem na rzucie przyłamia.	 p.poż. EI30 stalowe		 laminat wysokolinieiowy
		L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	DRZWI WAHADŁOWE	
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	201	120	120	120	170	170 drzwi czynnych	320 drzwi czynnych – *)	201	90	90	90	90	90	100	31,15 m
	H	230	230	230	230	230	230 drzwi czynnych	243 drzwi czynnych – *)	230	200	200	200	200	200	200	
Wymiar w świetle ościeży	Sв	228	143	143	143	198	398	694	228	114	100	100	108	100	118	
	Hв	238	238	238	238	238	238	250	238	208	205	205	207	205	206	
Ilość szt.		1 | –	2 | –	1 | –	– | 1	1 | 1	3 | 3	1 | –	1 | –	5(w tym 3szt. z tulejami)	9 | 6	7 | 5	2 | 1	2 | –	1	
UWAGI		Drzwi wejściowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 120 cm.	Drzwi zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie płytowe (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 120 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie panelem w całości. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 120 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 120 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.	Drzwi wejściowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.	Drzwi tarasowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.	Drzwi tarasowe zewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć. Min. szerokość rozsuwanego jednego skrzydła czynnego w świetle 160 cm.	Drzwi wejściowe wewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 120 cm.	Drzwi wewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie płytowe (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć.	Drzwi wewnętrzne z płyt HDF		Drzwi wewnętrzne stalowe profilowe ciepłe, wypełnienie pełne. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć i samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie płytowe (w dolnej części panel, w górnej szyba mleczna).	łączna długość ścian z drzwiami do zabudowy systemowej toalet

*) – wg wytycznych wybranego producenta

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

		O1	O2	O3	O4	O5	OW1	OW2	OW3	WD
							okna należy tączyć razem z drzwiami DW2			
Wymiar w świetle ościeży	Sв	300	140	180	200	120	120	150	300	86
	Hв	70	160	160	70	70	120	200	70	87
Ilość szt.		4	11	6	2	1	6	5	3	1
UWAGI		W każdym oknie zatosować nawiewniki okienne oraz stosować okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym. Należy zastosować profile okienne min. 6 – komorowe.								Wyłaz dachowy

Uwagi:

1. Dodatkowo w osi "L" należy wykonać ścianę mobilną z drzwiami wg technologii wybranego producenta przez Inwestora.
2. Kratę stalową z bramami w poniższeszeniu technicznym nr 1,43 należy wykonać wg rys. branży konstrukcyjnej.

KRATA STALOWA W POM. TECHNICZNYM

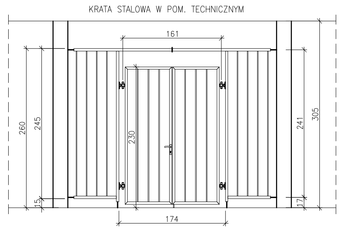

RYSUNEK SCHEMATYCZNY
ZABUDOWY TOALET

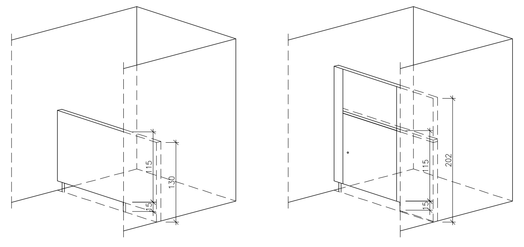

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE. Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODHALE 11, 59-500 ZGORZELEC
TEL. 601799360, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67–320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą		data 05.06.2020
adres	DZ. NR 311, 312(dr.) OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE–MIASTO		
rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI		skala b/s ryn. A8
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kubas-Leśnik	bdowie • grupapnd.pl/dzialalnosc, ib.pozwolenia.by.opocz.pl • wersja/v.15.07.018	
sprawdzający	mgr inż. arch. Wojciech Seradzki	bdowie • grupapnd.pl/dzialalnosc, ib.pozwolenia.by.opocz.pl • wersja/v.15.07.018	