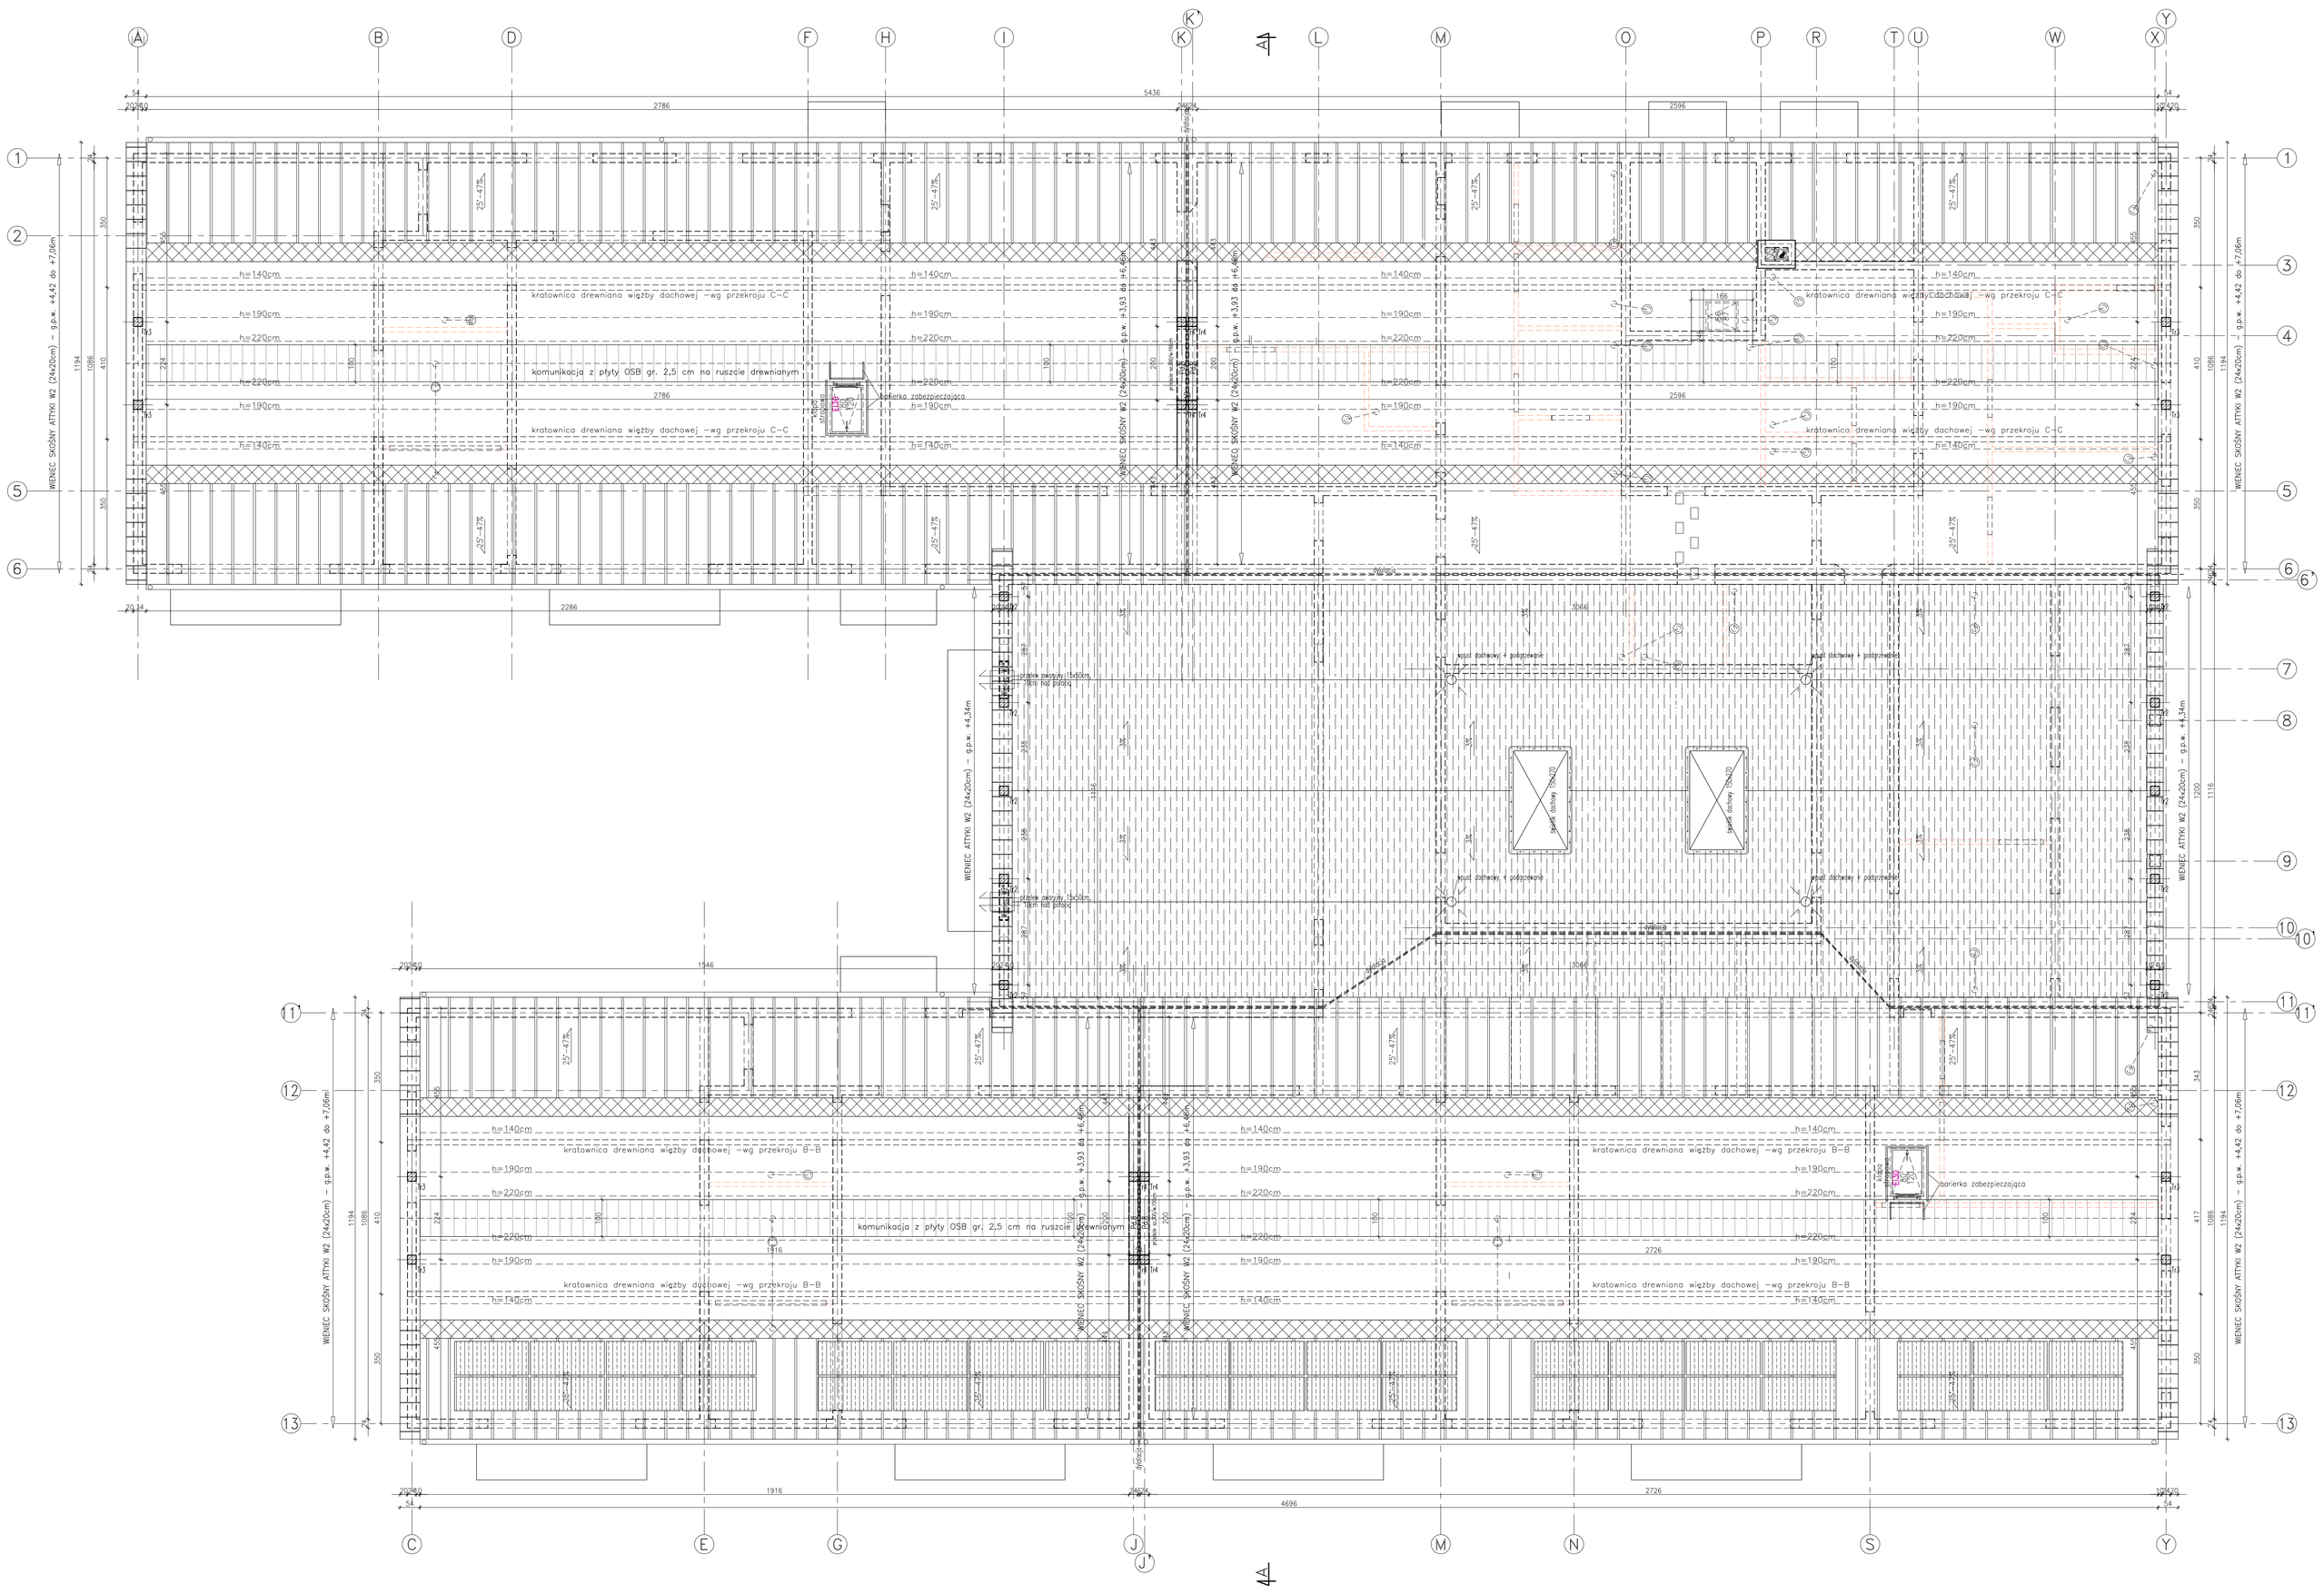

Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: B500S
Otulina: podciągi, słupy, trzpienie i wieńce 2,5 cm
– górne poziomy strapów +3,51 i +3,81 m

Uwagi:
1. W polach pozostałe otwory na klapy strapowe (wyjście na strych), świetliki dachowe, kominy, wentylacja oraz inne instalacje.
2. Belki strapowe należy podeprzeć przez betonowaniem. Podpory montażowe można demontować:
   – 50% podpór po upływie 14 dni od betonowania,
   – pozostałe podpory po 28 dniach.
3. Wieńce, podciągi i płyty strapowe wykonać w jednym ciągu technologicznym. Złączenie płyt, podciągów, słupów oraz trzpieni wykonać zgodnie z PN-EN1992-1-1:2008, Eurokod2.
4. Płyty, podciągi, wieńce wykonać z betonu klasy min. C20/25 i stali klasy B500B
5. Płyty strapowe należy w wieńcu wpuścić na głębokość 10 cm. Rozstaw otwarć płyt trzpienie wykonać w strzępkach muru. Szerokość odsadzek trzpieni wynosi min 15 cm a co najmniej co 2 warstwy. W miejscach występowania dodatkowych trzpieni, szerokość odsadzek należy dostosować do szerokości strapu.
6. Płyty spocznikowe podciągów z nadpraży wykonać podwieszenie z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, podmurówki należy zbrojić prętami.
7. Zbrojenie górne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 50 cm, oraz wieńce w narożach długości min. 60 cm.
8. WŁAŚCIWE TRZYMANIE TIG, TIG i T44 NALEŻY WYKONAĆ DO POZIOMU STROPU NAD PARTEREM.
9. NA ETAPIE DOBORU STROPU OCZYSZCZROWCZO NA BIEŻĄCYCH SPRZĘŻONYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ OBCIĄŻENIA OD ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, INSTALACJI, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, ZAMURÓWEK ITP. NIEWYMIENIONE. RYSUNKI ROZSTRZYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ZESTAWIENIAMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
NALEŻY PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

g.p.m. – górny poziom wieńca

PROJEKTOWANIE • NADZÓR • DORADZTWO S.C.
Sławomir Fossa, Mónika Fossa
Ul. Podwale 11, 59-500 Zgorzelec
tel. 601799360, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67–320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą		data 05.06.2020
adres	DZ. NR 311, 312(cz.) OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE - MIASTO		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO		skala 1:75 rys. K5
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	• specjalność konstrukcyjno - budowlana nr uprawnień 75/DOŚ/14 nr wpisu do IIKUA	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Bryłkowski	• specjalność konstrukcyjno - budowlana nr uprawnień 76/DOŚ/14 nr wpisu do IIKUA	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.- Autodesk - licencja: SN:347-82812998