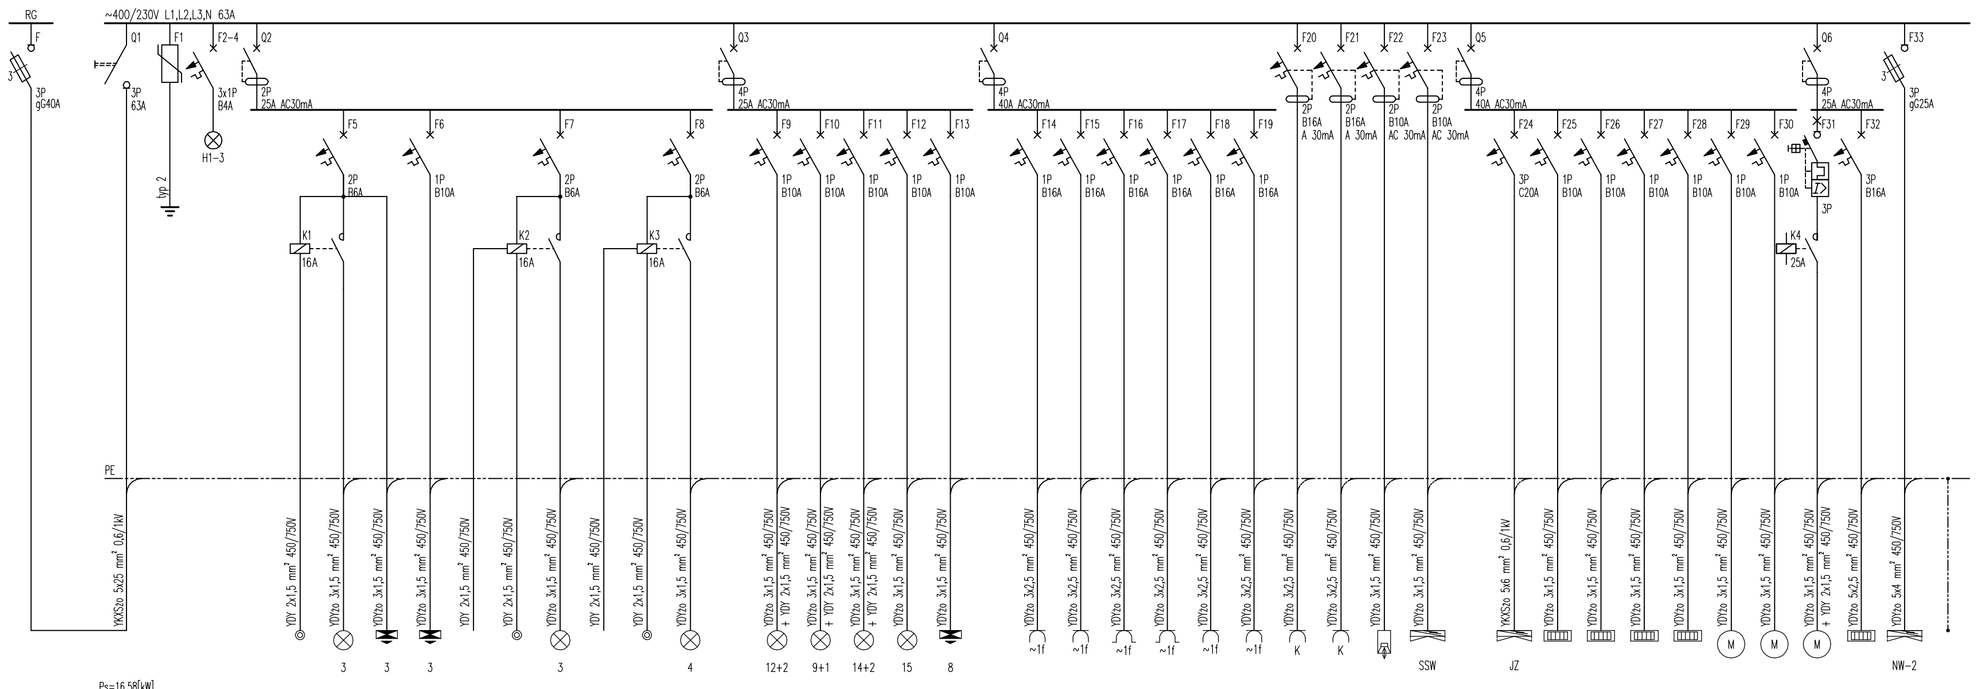

Ps=16,58[kW]

Zasilanie	Sygnalizacja przepęć typ 2	Sygnalizacja obecności napięcia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Przekaźnik bistabilny	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie ewakuacyjne	Sterowanie z RG	Przekaźnik bistabilny	Oświetlenie wnętrz	Sterowanie z RG	Przekaźnik bistabilny	Oświetlenie wnętrz	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie ewakuacyjne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Kontrola dostępu	System domowy	Wyłącznik różnicowoprądowy	Ładowarka zwarciowa latarniowego	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Roszczelacz co	Roszczelacz co	Wentylator dachowy	Nagrzewnica centrali	Centrala wentylacyjna	Połączenie wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
25,97 kW			0,32 kW		0,12 kW	0,01 kW	0,01 kW			0,08 kW			0,10 kW	1,20 kW	0,35 kW	0,30 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,05 kW	6,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,10 kW	0,10 kW	9,00 kW	8,70 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,25 kW	4,00 kW	3,00 kW	
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L N	L N	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N	L N PE	L N	L N	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	PE

UWAGI:
- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- na etapie wykonastwa należy dobrać sposób zasilania i sterowania urządzeń, stosownie do wymagań zawartych w DTR urządzeń,
- w rozdzielnicy należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl
FOSSA

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67–320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa przedszkola w Małomicach wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.		data 05.06.2020
adres	DZ. NR 311 OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE–MIASTO		
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy R–7		skala – rys. E13
stadium	P.W. – ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/DOŚ/08	
sprawdzający	inż. Zbigiew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/DOŚ/06	

A3 poziomo